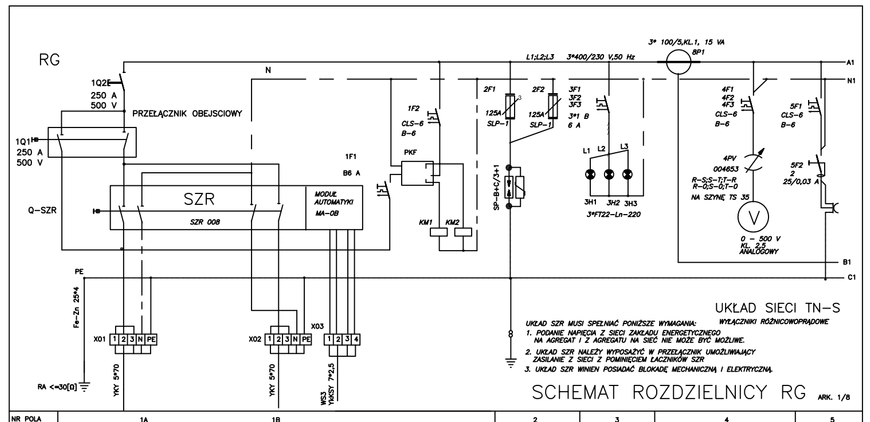

NR POLA	1A	1B			2	3	4	5
MOC [kW]	50	27						
NAPIĘCIE [V]	400	400						230
	WYŁĄCZ. GŁÓWNY PRZEŁĄCZNIK WYKONAWCZY	ZASILANIE ROZDZIELNICY Z SIECI ZE ZABEZPIECZENIEM 50A WG PKOM-02 ORAZ ZASILANIA 1 FAZOWEGO ZE ZABEZPIECZENIEM NH 1-gG/C-02 I ZASILANIA 1 FAZOWEGO Z SYSTEMU 3-FAZOWO-ZELOWEGO DO ROZDZIELNICY	ZASILANIE REZERWOWE Z AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO LINIA WIDOCZNA ROZŁĄCZNIKOWEJ	SYGNAL ZAŁĄCZENIA AGREGATU	KONTROLA ZANIKU NAPIĘCIOWEGO ODLICZANIE ODBIORNIKÓW DRUGORZĘDNYCH	ZAŁĄCZENIA GOTOWOŚCIA AWARYJNEGO	SYGNALIZACJA ZAŁĄCZENIA	POMIAR NAPIĘCIA POMIAR PRĄDU	GNIAZDO WEWNĘTRZNE

10	11	12	13	14	15	16
3	3	0,2	0,2	0,25	0,5	1,36
400	400	230	230	400	230	230
SPRĘŻARKA VIII/1	SPRĘŻARKA VIII/2	ZAWÓR SPR. POW.	CHLORATOR X	WENTYLATOR CHLORowni	OŚWIETLENIE BUD. SOC—TECH	OŚWIETLENIE HALI TECHNOLOGICZNEJ

6	7							
9,2	400							
400	POMPA GŁĘBINOWA PG—1	KONTROLA FAZ	BLOKADA PRZED SUCHOBIEGIEM	STEROWANIE OD POZIOMU ŚCIEKÓW W ZBIORNIKACH RETENCYJNYCH				
BATERIA KONDENSATOROWA								

8					9	
9,2					21	
400	POMPA GŁĘBINOWA S1	KONTROLA FAZ	BLOKADA PRZED SUCHOBIEGIEM	STEROWANIE OD POZIOMU ŚCIEKÓW W ZBIORNIKACH RETENCYJNYCH	400	
					ZESTAW HYDROFOROWY	

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	3	0,2	0,2	0,25	0,5	1,36	4,5	1,5	1,5	1,5
400	400	230	230	400	230	230	400	230	230	230
SPRĘŻARKA VIII/1	SPRĘŻARKA VIII/2	ZAWÓR SPR. POW.	CHLORATOR X	WENTYLATOR CHLORowni	OŚWIETLENIE BUD. SOC—TECH	OŚWIETLENIE HALI TECHNOLOGICZNEJ	DMUCHAWA 5M1	BOJLER 30 l	GRZEJNIK STEROWNIA	GRZEJNIK SZATNIA

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0	0,5	1,0	1,5	1,5	2,5
230	230	230	230	230	230	230	230	400	400	400
GRZEJNIK SANITARIAT	OSUSZACZ POWIETRZA HALA TECHNOLOGICZNA	GNIAZDA HALA TECHNOLOGICZNA	GNIAZDA 1F HALA TECHNOLOGICZNA	GNIAZDA 1F BUDYNEK SOC—TECH.	SKRZYNKI 230/24 V PRZY ZBIORNIKACH	POMPA WOD POPŁUCZNYCH	REZERWA	GNIAZDO 3F HALA TECHNOLOGICZNA	GNIAZDO 3F HALA TECHNOLOGICZNA	
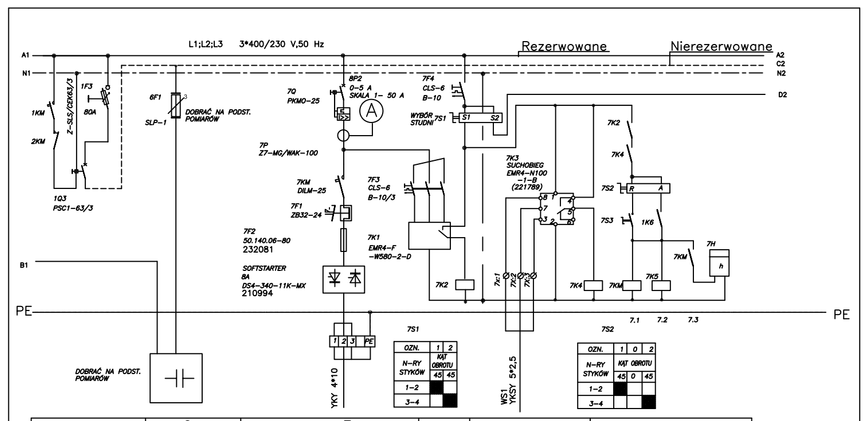
32	33									
0,24	0,75									
24	230									
GNIAZDA HALA TECHNOLOGICZNA	OŚWIETLENIE TERENU